
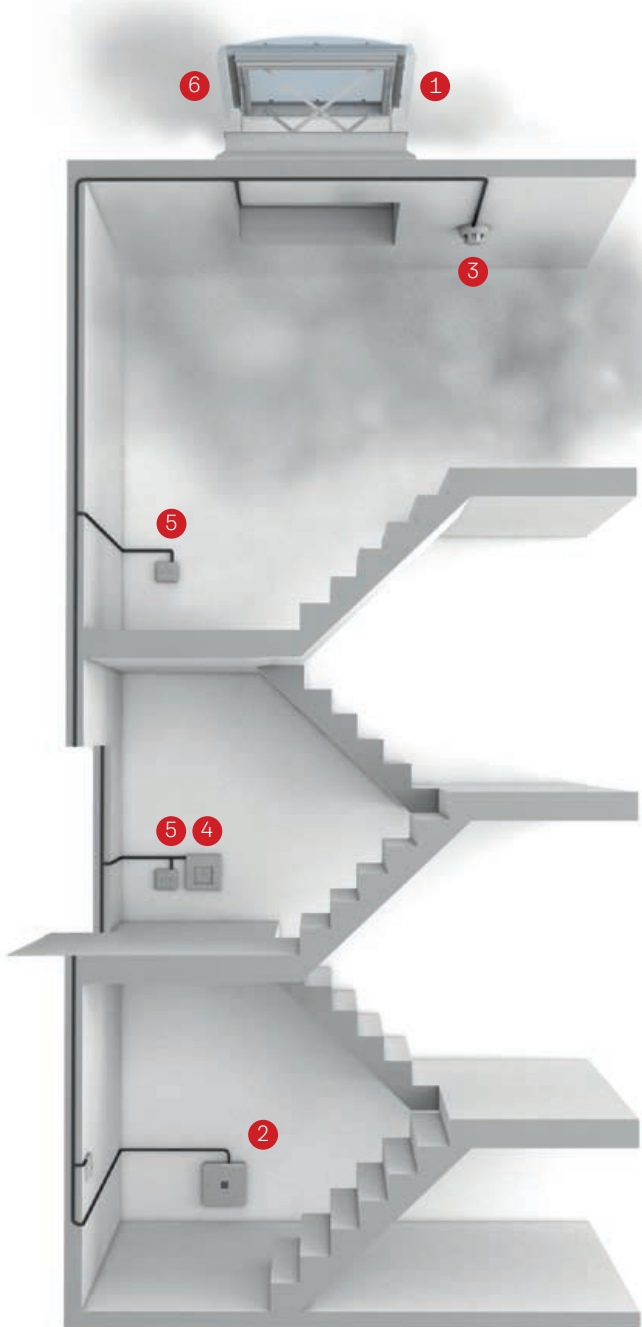


Zubehör für RWA-Anlagen

Anschlussmöglichkeiten von übergeordneten, externen Steuersystemen und Brandmeldeanlagen.
Integrierte Weiterleitung von Alarm- und Störmeldungen

Treppenhaus mit Rauch- und Wärmeabzugsfenster Steildach

Treppenhaus mit Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach

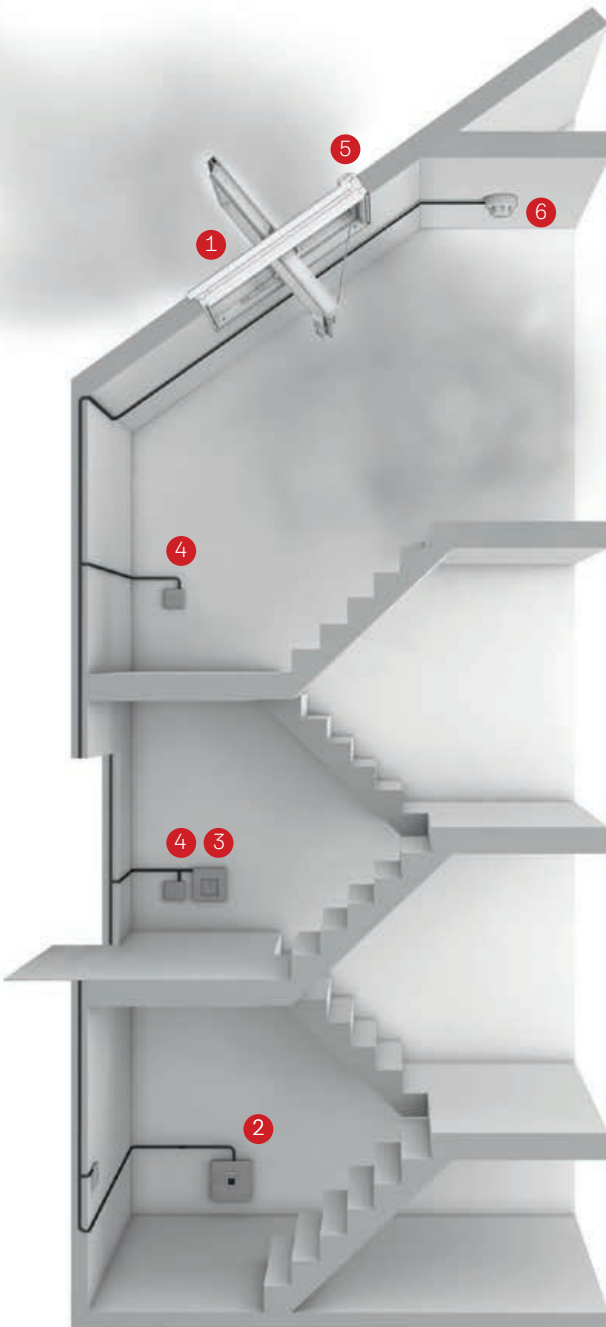

- ① Rauch- und Wärmeabzugsfenster GGU/GGL
- ② Steuerzentrale
- ③ Rauchabzugstaster
- ④ Lüftungstaster
- ⑤ Regensensor
- ⑥ Streulicht-Rauchmelder

- ① Flachdach-Fenster CSP
- ② Steuerzentrale
- ③ Streulicht-Rauchmelder
- ④ Rauchabzugstaster
- ⑤ Lüftungstaster
- ⑥ Regensensor

Neu ab
25. August
2025

Zubehör für RWA-Anlagen

Steuersysteme



Steuerzentrale für 1 oder 2 Fenstermotoren Steildach

Metallgehäuse, genügt der Anforderung RF1

Montage Aufputz

Lieferumfang XCH EMB 7300 5A:

- 1 Steuerzentrale (inkl. Notstromversorgung für mindestens 72 Stunden)

Für den Anschluss von bis zu:

- 2 Rauch- und Wärmeabzugsfenster Steildach

XCH EMB 7300 5A 6 AT 899,-



Steuerzentrale für bis zu 4 Fenstermotoren Steildach oder 1 Fenstermotor Flachdach

Metallgehäuse, genügt der Anforderung RF1

Montage Aufputz

Lieferumfang XCH EMB 7300 10A:

- 1 Steuerzentrale (inkl. Notstromversorgung für mindestens 72 Stunden)

Für den Anschluss von bis zu:

- 4 Rauch- und Wärmeabzugsfenster Steildach oder
- 1 Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach

XCH EMB 7300 10A 6 AT 1199,-

Zubehör (zwingend erforderlich)



Rauchabzugstaster Aufputz, Orange

Es können bis zu 10 Stück Rauchabzugstaster montiert werden.

Hinweis

Zwingend mindestens 1 Stück zur Zentrale dazu bestellen!

XCH RWA Taster ora 6 AT 149,-

Zubehör (optional)



Streulicht-Rauchmelder, Weiss

XCH Rauchmelder 6 AT 171,-




Lüftungstaster, Unterputz, Perlweiss

WSK 300 6 AT 166,-



Regenmelder, Grau

XCH Regenmelder 6 AT 149,-



Modul für Brandmelde Anlage


XCH BMA Modul 6 AT 41,-

Hinweise

- Für die Steuersysteme XCH EMB 7300 5A und XCH EMB 7300 10A muss das Zubehör separat bestellt werden. Zwingend ist mindestens ein Rauchabzugstaster zu bestellen
- Aussenliegender Hitzeschutz ist bei RWA-Steildach-Fenstern nicht erlaubt. Die Verwendung von Innenrollos ist bei der zuständigen Instanz abzuklären
- Masse Steuerzentrale XCH EMB 7300 5A: Bruttomass 225 x 285 x 122 mm (B x H x T)
- Masse Steuerzentrale XCH EMB 7300 10A: Bruttomass 400 x 300 x 150 mm (B x H x T)

Kabel- und Anschlussplan für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen



Leitungsquerschnitt pro Motoranschluss bei VELUX Rauch- und Wärmeabzugsfenster GGU/GGL -K-- ----40

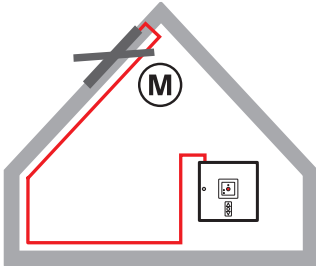

Leitungs- Querschnitt	Max. Länge der Leitung bei Anzahl Motoren ^{(M)*}			
	(M) 1	(M) 2	(M) 3	(M) 4
3x1,5 mm ²	33 m	16 m	11 m	8 m
5x1,5 mm ² * ²	67 m	33 m	22 m	16 m
3x2,5 mm ²	56 m	28 m	18 m	14 m
5x2,5 mm ² * ²	112 m	56 m	37 m	28 m
3x4 mm ²	89 m	44 m	29 m	22 m
3x6 mm ²	134 m	67 m	44 m	33 m

*2x2 Leiter parallel

Kabelplan bei VELUX Rauch- und Wärmeabzugsfenster GGU/GGL -K-- ----40

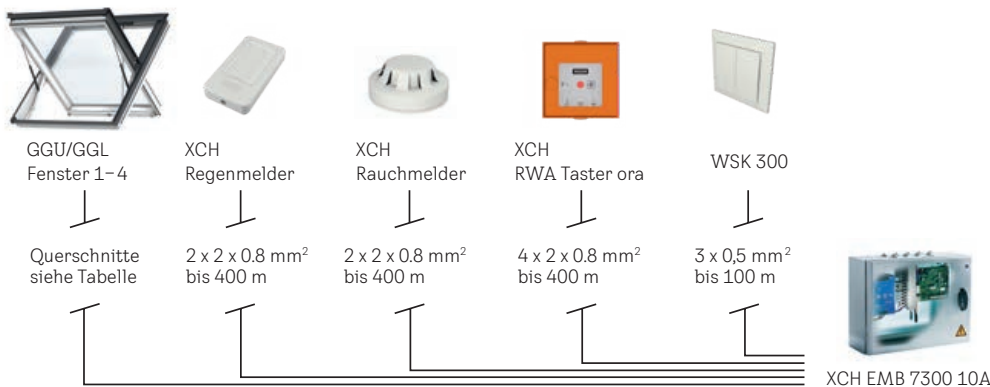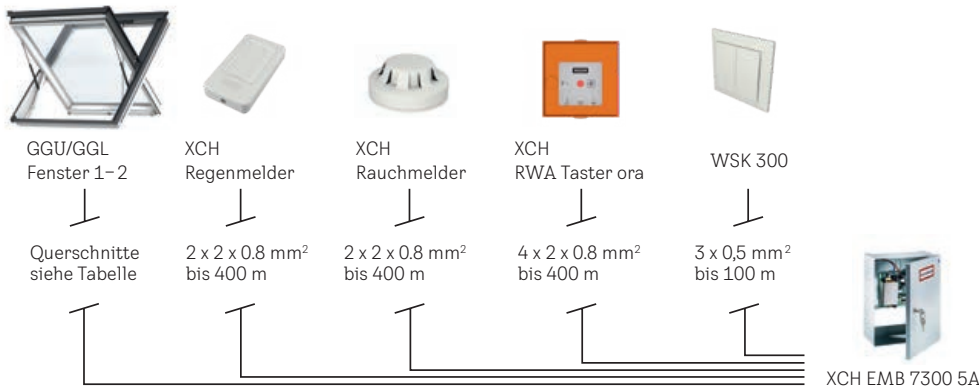

Stromaufnahme pro Fenster 24V/2,5A

Hinweise


- Die Installation ist von einer autorisierten Fachkraft nach geltenden nationalen Bestimmungen auszuführen
- Das Steuersystem und zugehörige Leitungen sind nach geltenden nationalen Bestimmungen und den Vorschriften der örtlichen Brandschutzbehörde zu montieren
- Bei Anschluss von mehr als 4 Stück GGL/GGU bitten wir Sie, sich telefonisch unter 062 289 44 44 zu melden

Abnahme, Wartung und FAQs:

velux.ch/de-ch/fachkunden/hilfe-kontakt/rwa-services

Kabel- und Anschlussplan für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen


Leitungsquerschnitt pro Motoranschluss bei VELUX Rauch- und Wärmeabzugs-Flachdach-Fenster CSP

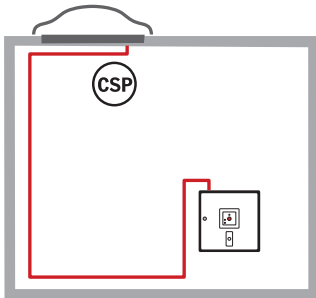

Leistungs-Querschnitt	Max Länge der Leitung*
3 x 1,5 mm ²	8 m
5 x 1,5 mm ² *	16 m
3 x 2,5 mm ²	14 m
5 x 2,5 mm ² *	28 m
3 x 4 mm ²	22 m
3 x 6 mm ²	33 m

* 2 x 2 Leiter parallel

Kabelplan bei VELUX Rauch- und Wärmeabzugs-Flachdach-Fenster CSP

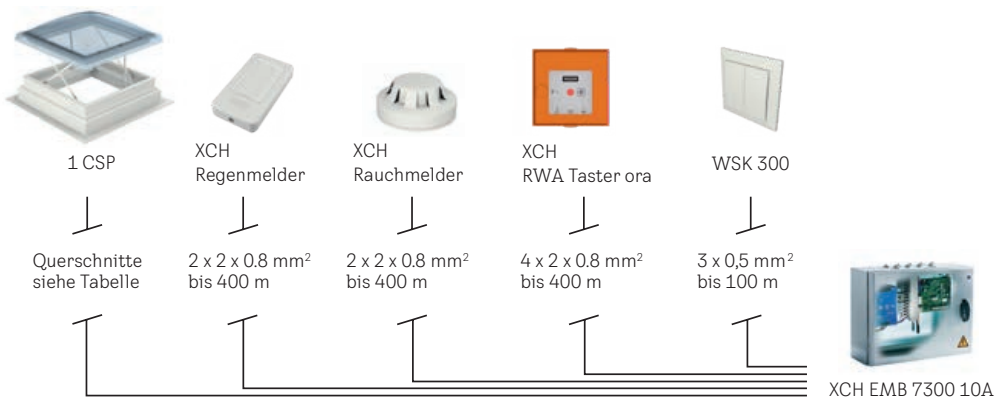

Stromaufnahme pro Fenster 24V/10A

Hinweise

- Die Installation ist von einer autorisierten Fachkraft nach geltenden nationalen Bestimmungen auszuführen
- Das Steuersystem und zugehörige Leitungen sind nach geltenden nationalen Bestimmungen und den Vorschriften der örtlichen Brandschutzbehörde zu montieren
- Bei Anschluss von mehr als 1 Stück CSP bitten wir Sie, sich telefonisch unter 062 289 44 44 zu melden

Abnahme, Wartung und FAQs:

velux.ch/de-ch/fachkunden/hilfe-kontakt/rwa-services