


Accessoires pour EFC


Possibilités de raccordement de systèmes de commande et d'alarme incendie génériques externes.
Transmission intégrée des messages d'alarme et de dysfonctionnement.

Cage d'escalier avec fenêtre d'évacuation de fumées et de chaleur pour toit en pente

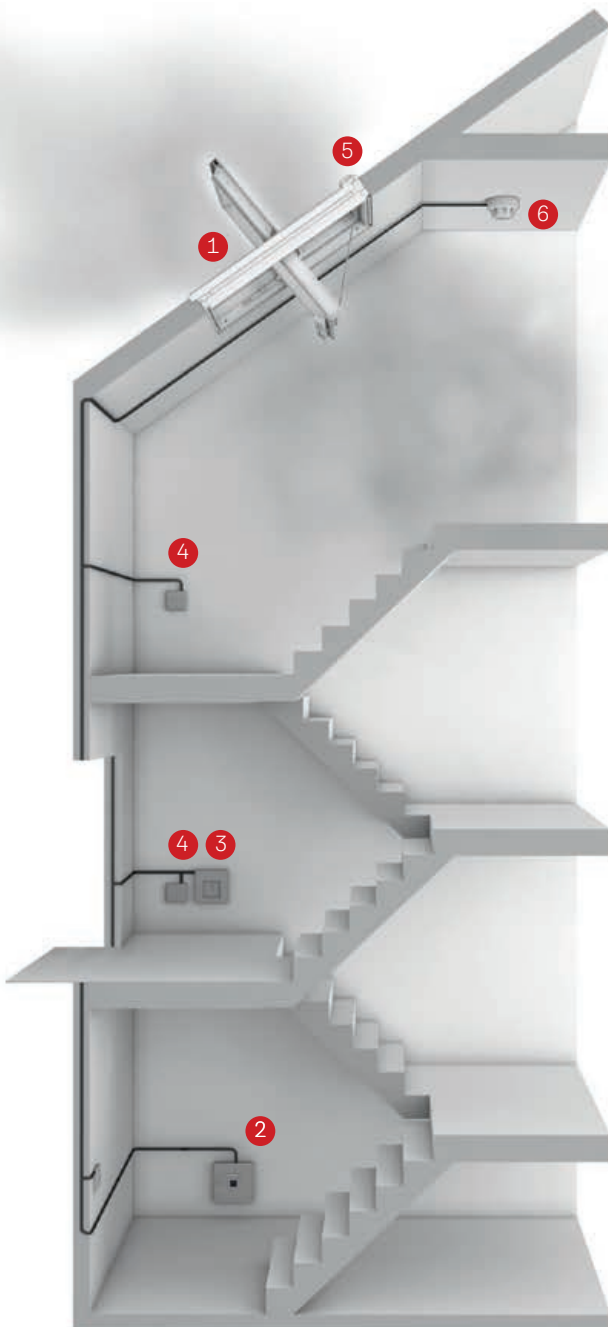

- ① Fenêtre d'évacuation de fumées et de chaleur GGU/GGL
- ② Centrale de commande
- ③ Bouton d'extraction de fumée
- ④ Interrupteur de ventilation
- ⑤ Détecteur de pluie
- ⑥ Détecteur de fumée

Cage d'escalier avec fenêtre d'évacuation de fumées et de chaleur pour toit plat

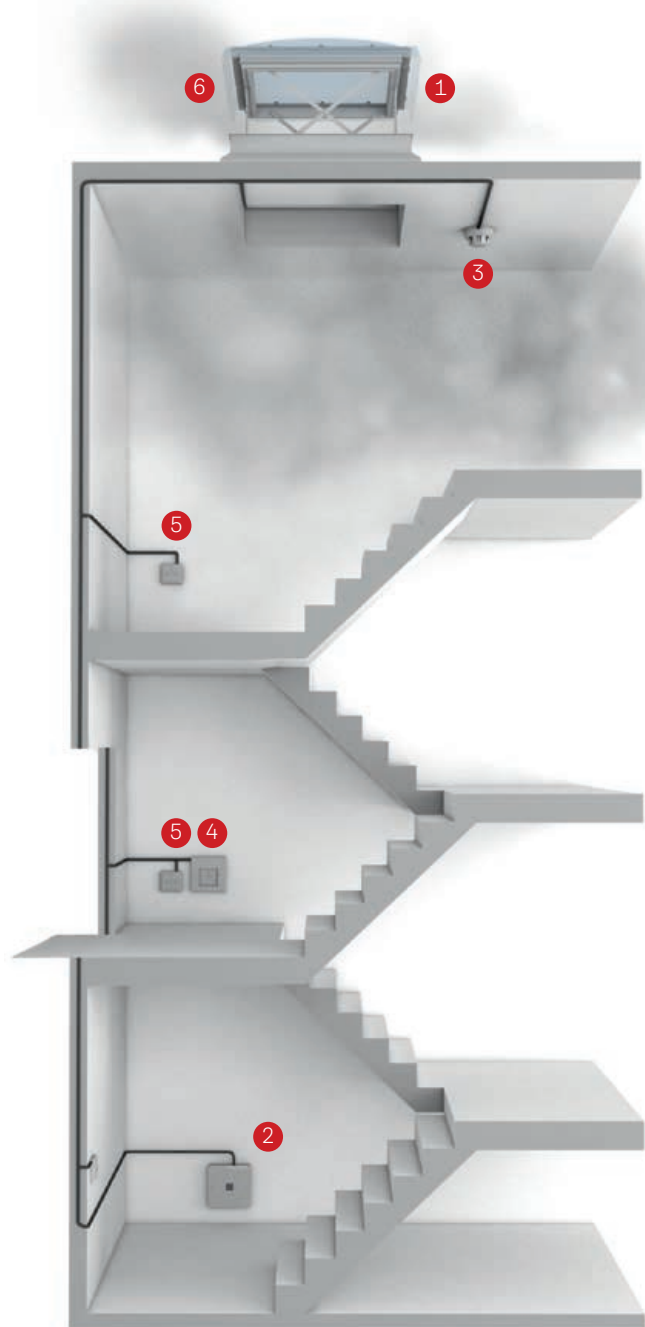

- ① Fenêtre pour toit plat CSP
- ② Centrale de commande
- ③ Détecteur de fumée
- ④ Bouton d'extraction de fumée
- ⑤ Interrupteur de ventilation
- ⑥ Détecteur de pluie

Accessoires pour EFC

Systèmes de commande



Centrale de commande pour piloter 1 ou 2 moteurs de fenêtre pour toit en pente

Boîtier métallique, conforme à la catégorie RF1

Montage apparent

Éléments fournis XCH EMB 7300 5A:

- 1 centrale de commande (avec alimentation de secours pour minimum 72 heures)

Pour raccorder jusqu'à:

- 2 fenêtres d'évacuation de fumées et de chaleur pour toit en pente

XCH EMB 7300 5A 6 AT 899.-



Centrale de commande pour piloter jusqu'à 4 moteurs de fenêtre pour toit en pente ou 1 moteur de fenêtre pour toit plat

Boîtier métallique, conforme à la catégorie RF1

Montage apparent

Éléments fournis XCH EMB 7300 10A:

- 1 centrale de commande (avec alimentation de secours pour minimum 72 heures)

Pour raccorder jusqu'à:

- 4 fenêtres d'évacuation de fumées et de chaleur pour toit en pente ou
- 1 fenêtre d'évacuation de fumées et de chaleur toit plat

XCH EMB 7300 10A 6 AT 1199.-

Accessoires (obligatoire)



Interrupteur d'évacuation de fumées apparent, orange

Il est possible d'installer jusqu'à 10 interrupteurs d'évacuation de fumées.

Remarque

Il est impératif de commander au moins 1 pièce pour la centrale de commande!

XCH RWA Tastera ora 6 AT 149.-

Accessoires (facultatif)



Détecteur de fumée blanc

XCH Rauchmelder 6 AT 171.-




Interrupteur de ventilation, encastré, blanc nacré

WSK 300 6 AT 166.-



Détecteur de pluie, gris

XCH Regenmelder 6 AT 149.-



Modul de système d'alarme incendie


XCH BMA Modul 6 AT 41.-

Remarques

- Pour les systèmes de commande XCH EMB 7300 5A et XCH EMB 7300 10A, les accessoires doivent être commandés séparément. Il faut impérativement commander au moins un interrupteur d'évacuation de fumées
- La pose d'une protection contre la chaleur à l'extérieur n'est pas autorisée avec une fenêtre EFC pour toit en pente. L'utilisation de stores intérieurs est à clarifier auprès de l'instance compétente
- Dimensions de la centrale de commande XCH EMB 7300 5A: dimensions brutes 225 x 285 x 122 mm (l x h x p)
- Dimensions de la centrale de commande XCH EMB 7300 10A: dimensions brutes 400 x 300 x 150 mm (l x h x p)

Plan de câblage pour EFC



Section du câble raccordé sur le bornier moteur pour une fenêtre de désenfumage GGU/GGL -K- ----40

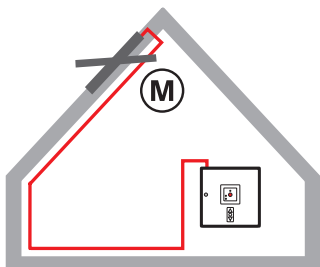

Section de câble	Longueur max. du câble par nombre de moteurs (M)*			
	(M) 1	(M) 2	(M) 3	(M) 4
3 x 1,5 mm ²	33 m	16 m	11 m	8 m
5 x 1,5 mm ² *	67 m	33 m	22 m	16 m
3 x 2,5 mm ²	56 m	28 m	18 m	14 m
5 x 2,5 mm ² *	112 m	56 m	37 m	28 m
3 x 4 mm ²	89 m	44 m	29 m	22 m
3 x 6 mm ²	134 m	67 m	44 m	33 m

* 2 x 2 câbles en parallèle

Plan de câblage pour une fenêtre de désenfumage GGU/GGL -K- ----40

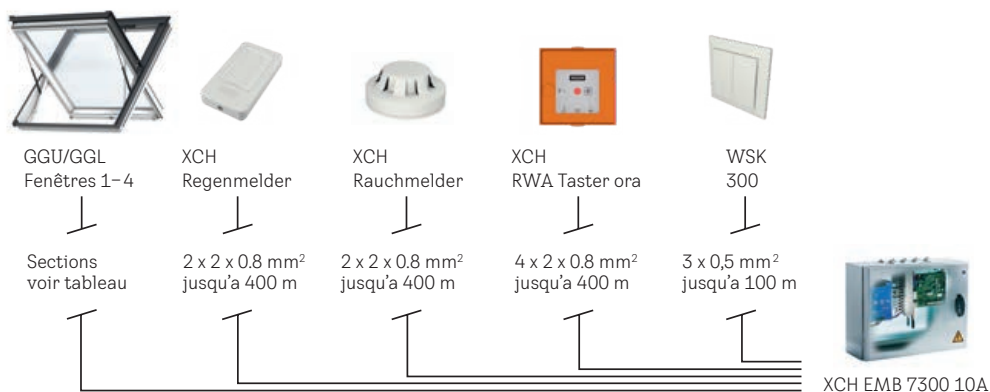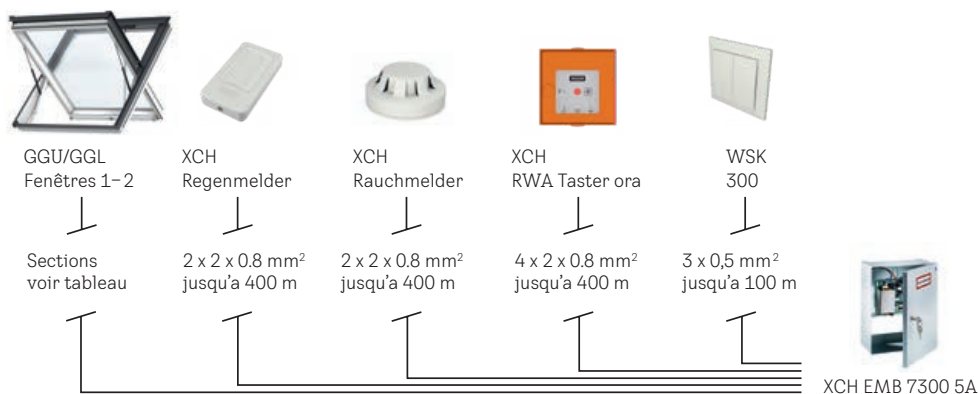

Consommation électrique par fenêtre 24V/2,5A


Remarques

- L'installation doit être effectuée par un professionnel agréé conformément aux dispositions nationales en vigueur
- Le système de commande et les conduites correspondantes doivent être montés conformément aux dispositions nationales en vigueur et aux prescriptions des autorités locales de protection contre les incendies
- En cas de raccordement de plus de 4 fenêtres GGL/GGU, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 021 633 44 44

Réception, maintenance et FAQ:
velux.ch/fr-ch/professionnels/aide-et-conseils

Plan de câblage pour EFC


Section du câble raccordé sur le bornier moteur pour une fenêtre de désenfumage pour des toits plats CSP

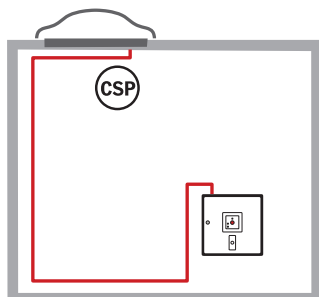

Section de câble	Longueur maximale du câble **
3 x 1,5 mm ²	8 m
5 x 1,5 mm ² *	16 m
3 x 2,5 mm ²	14 m
5 x 2,5 mm ² *	28 m
3 x 4 mm ²	22 m
3 x 6 mm ²	33 m

* 2 x 2 câbles en parallèle

Plan de câblage pour une fenêtre de désenfumage pour des toits plats CSP

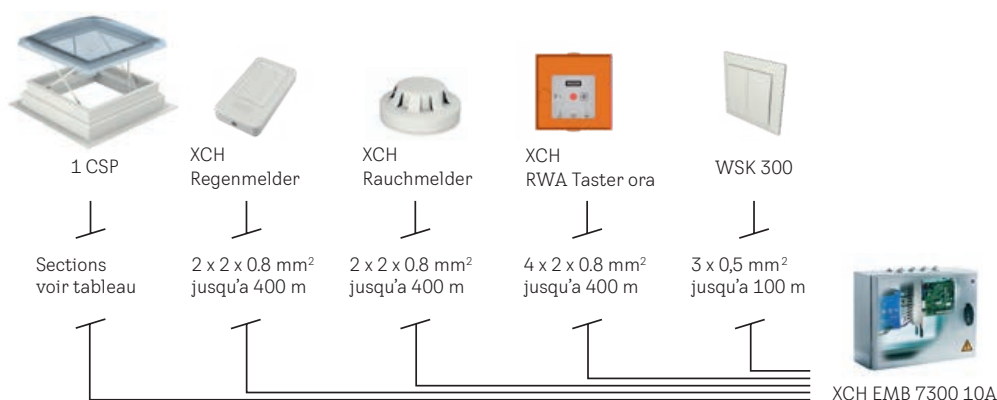

Consommation électrique par fenêtre 24V/10A

Remarques

- L'installation doit être effectuée par un professionnel agréé conformément aux dispositions nationales en vigueur
- Le système de commande et les conduites correspondantes doivent être montés conformément aux dispositions nationales en vigueur et aux prescriptions des autorités locales de protection contre les incendies
- En cas de raccordement de plus de 1 fenêtres CSP, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 021 633 44 44

Réception, maintenance et FAQ:

velux.ch/fr-ch/professionnels/aide-et-conseils